

## EBD-ENCIPI

Pre-drilled 64mm hole detector adapter enclosure  
 Vorgebohrtes Detektorgehäuse mit 64-mm-Bohrung  
 Carcasa de detector con orificio de 64 mm  
 pre-taladrado  
 Orificio de 64 mm pré-brocardo do invólucro do  
 detector

Trou de 64 mm prépercé, enceinte de détecteur  
 Alloggiamento per il rilevatore con foro da 64 mm  
 Detectorbehuizing met voorgeboord gat van 64 mm  
 Предварительно просверленный корпус  
 переходника детектора отверстия 64 мм



**EN** This device should be installed by a qualified electrician in accordance with the latest edition of the IEE wiring regulations.

**DE** Dieses Gerät ist ausschließlich von qualifizierten Elektrotechnikern zu installieren.

**ES** Sólo un electricista cualificado debe instalar este dispositivo.

**PT** Somente um eletricista qualificado deve instalar este dispositivo.




**FR** Seul un électricien qualifié peut installer ce dispositif.

**IT** Il dispositivo deve essere installato da un elettricista qualificato.

**NL** Dit apparaat moet worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektricien.

**RU** Это устройство должно быть установлено квалифицированным электриком.

### Dimensions (mm) | Abmessungen (mm) | Dimensiones (mm) | Dimensões (mm) | Dimensioni (mm) | Dimensions (mm) | Размеры (мм)

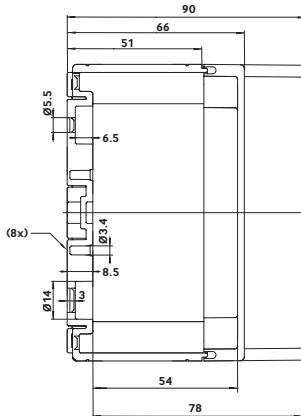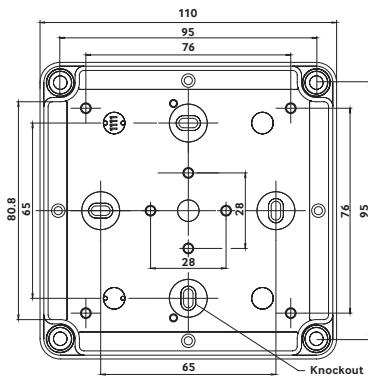

## Installation | Instalación | instalação | Installazione | Installatie | Установка

**EN** Surface mounting, using the optional surface mounted enclosure EBD-ENCIP1.

**PT** Montagem na superfície utilizando o invólucro montado na superfície opcional do EBD-ENCIP1.

**DE** Oberflächenmontage mit dem optionalen Aufputzgehäuse EBD-ENCIP1.

**FR** Fixation en applique en utilisant l'enceinte optionnelle en applique EBD-ENCIP1.

**ES** Montaje en superficie, usando la carcasa opcional montada en superficie EBD-ENCIP1.


**IT** Installazione superficiale utilizzando l'alloggiamento con installazione superficiale opzionale EBD-ENCIP1.

**FR** Si vous utilisez le produit dans un environnement à basse température, une prise de reniflard et un presse-étoupe DOIVENT être installés pour éviter l'accumulation de condensation et pour maintenir l'intégrité IP.

**ES** Si está utilizando el producto en un entorno de baja temperatura, DEBE Instalarse un tapón de ventilación y un prensaestopas para evitar la acumulación de condensación y mantener la integridad de la IP.

**IT** Se si utilizza il prodotto in un ambiente a bassa temperatura, è NECESSARIO installare un tappo di sfato e un pressacavo per evitare la formazione di condensa e per mantenere l'integrità IP.

## Secure to wall or ceiling | Befestigung an der Decke | Fijar al techo | Fixar à teto | Le fixer au plafond | Fissare alla soffitto | Bevestig aan het plafond | Закрепить на стене или потолке

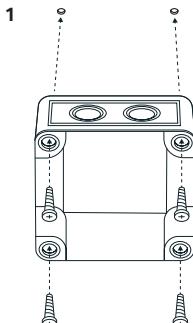

**EN** Apply fixing screws to the 4 corner holes and preserve the seals of the internal area of the enclosure. Use screw fixing type suitable to the mounting surface structure. Do not over tighten to prevent damage to the enclosure.

Fixing Screws x 4 (max 4.5 mm diameter shaft, 8mm diameter head)

**DE** Befestigen Sie die 4 Ecklöcher mit Befestigungsschrauben, und bewahren Sie die Dichtungen im Innenbereich des Gehäuses auf. Verwenden Sie eine für die Struktur der Montagefläche geeignete Schraubbefestigung. Nicht zu fest anziehen, um das Gehäuse nicht zu beschädigen.

Befestigungsschrauben x 4 (Schaftdurchmesser max. 4,5 mm, Kopfdurchmesser 8 mm).

**ES** Aplique tornillos de fijación a los 4 agujeros de las esquinas y conserve los sellos del área interna del gabinete. Utilice un tipo de fijación por tornillo adecuado para la estructura de la superficie de montaje. No apriete demasiado para evitar daños a la carcasa.

Tornillos de fijación x 4 (eje máximo de 4,5 mm de diámetro, cabeza de 8 mm de diámetro).

**PT** Aplique parafusos de fixação nos 4 orifícios de canto e preserve as vedações da área interna do gabinete. Use o tipo de fixação por parafuso adequado à estrutura da superfície de montagem. Não aperte demais para evitar danos ao gabinete.

Parafusos de fixação x 4 (eixo máximo de 4,5 mm de diámetro, cabeça de 8mm de diâmetro).

**FR** Appliquer des vis de fixation sur les 4 trous d'angle et préserver les joints de la zone interne du boîtier. Utilisez un type de fixation à vis adapté à la structure de la surface de montage. Ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le boîtier.

Vis de fixation x 4 (tige de 4,5 mm de diamètre maximum, tête de 8 mm de diamètre)

**IT** Appicare le viti di fissaggio ai 4 fori angolari e conservare le guarnizioni dell'area interna della custodia. Utilizzare un tipo di fissaggio a vite adatto alla struttura della superficie di montaggio. Non stringere eccessivamente per evitare danni alla custodia.

Viti di fissaggio x 4 (albero diametro max 4,5 mm, testa diametro 8 mm).


**NL** Breng bevestigingsschroeven aan op de 4 hoekgaten en bewaar de afdichtingen van het interne gedeelte van de behuizing. Gebruik een schroefbevestiging die geschikt is voor de structuur van het montageoppervlak. Draai niet te vast aan om schade aan de behuizing te voorkomen.

Beverstigingsschroeven x 4 (max. As van 4,5 mm diameter, kop van 8 mm diameter).

**RU** Прикрепите крепежные винты к 4 угловым отверстиям и сохраните уплотнения внутренней области корпуса. Используйте внутреннее крепление, подходящее для структуры монтажной поверхности. Не перетягивайте, чтобы не повредить корпус.

Крепежные винты x 4 (диаметр вала не более 4,5 мм, головка диаметром 8 мм)

Install detector | Melder installieren | Instalación del detector | Instalação do detector | Installer le détecteur |  
Installazione del sensore | Installeer detector | Установить детектор

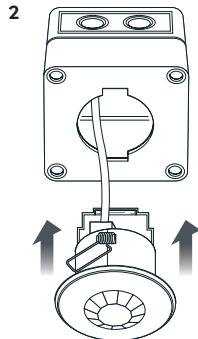

**EN** Pull out spring tab, rotate spring arm as shown insert into aperture and rotate for location.

**DE** Ziehen Sie die Federzunge heraus, drehen Sie den Federarm wie abgebildet, führen Sie ihn in die Öffnung ein und drehen Sie ihn in Position.

**ES** Extraiga la pestaña del muelle, gire el brazo del muelle como se muestra, inserte en la abertura y gire para ubicarlo.

**PT** Puxar a lingueta de mola para fora, rodar o braço de mola conforme ilustrado, inserir na abertura e rodar para encaixar.


**FR** Extraire la languette à ressort, faire pivoter le bras du ressort comme illustré, l'insérer dans l'ouverture et le faire pivoter pour le mettre en place.

**IT** Estrarre la linguetta a molla, ruotare il braccio a molla come mostrato, inserirlo nell'apertura e poi ruotarlo finché non entra in posizione.

**NL** Trek de veer uit, draai de veerarm zoals is weergegeven, plaats in de opening en draai om te bevestigen.

**RU** Вытащите язычок пружины, поверните рычаг пружины, как показано, вставьте в отверстие и поверните, чтобы найти место.

Use of side knockouts | Verwendung von Seitenausschlägen | Uso de nocauts laterales | Uso de nocauts laterais | Utilisation de knockouts latéraux | Uso di knockout laterali | Gebruik van uitsparingen aan de zijkant | Использование боковых нокаутов



**ES** Aconseja utilizar prensaestopas para los agujeros ciegos laterales para preservar la integridad de la IP de la unidad. Por ejemplo, utilice prensaestopas Wiska ESKV-L-20.

**PT** Aconselha-se a usar prensa-cabo nas aberturas laterais para preservar a integridade IP da unidade. Por exemplo, use prensa-cabo Wiska ESKV-L-20.

**FR** Conseillez d'utiliser un presse-étoupe sur les débouchures latérales pour préserver l'intégrité IP de l'unité. Par exemple, utilisez le presse-étoupe Wiska ESKV-L-20.


**IT** Consigliare di utilizzare pressacavi per i fori laterali per preservare l'integrità IP dell'unità. Ad esempio, utilizzare il pressacavo Wiska ESKV-L-20.

**NL** Adviseer om kabelwarcels te gebruiken voor de uitbreepoorten aan de zijkant om de IP-integriteit van de unit te behouden. Gebruik bijvoorbeeld de Wiska ESKV-L-20 kabelwarcel.

**RU** Советуем использовать кабельный ввод на боковых заглушках, чтобы сохранить IP целостность блока. Например, используйте кабельный ввод Wiska ESKV-L-20.

**EN** Advise to use cable gland to the side knockouts to preserve the IP integrity of the unit. For example use Wiska ESKV-L-20 cable gland.

**DE** Es wird empfohlen, eine Kabelverschraubung an den seitlichen Aussparungen zu verwenden, um die IP-Integrität des Geräts zu gewährleisten. Verwenden Sie beispielsweise die Kabelverschraubung Wiska ESKV-L-20.



**ES** Aconseja utilizar tapones de ventilación en la instalación de eliminación lateral para reducir la condensación que pueda ocurrir. Por ejemplo, use el tapón de ventilación Wiska EVPS-L-20 y la contratuerca EMUG-20.

**PT** Aconselhar a usar tampões de ventilação na instalação de extração lateral para reduzir a condensação que pode ocorrer. Por exemplo, use o plugue de ventilação Wiska EVPS-L-20 e a contraporca EMUG-20.

**FR** Il est conseillé d'utiliser des bouchons d'aération sur l'installation d'éjection latérale afin de réduire la condensation qui peut se produire. Par exemple, utilisez le bouchon d'évent Wiska EVPS-L-20 et le contre-écrou EMUG-20.

**IT** Consigliare di utilizzare tappi di sfato per l'impianto di espulsione laterale in modo da ridurre la condensa che potrebbe verificarsi. Ad esempio, utilizzare il tappo di sfato Wiska EVPS-L-20 e il controdado EMUG-20.

**NL** Adviseer om ontluchtingspluggen te gebruiken voor de uitbreekvoorziening aan de zijkant om condensatie te verminderen. Gebruik bijvoorbeeld Wiska EVPS-L-20 ontluchtingsplug en EMUG-20 borgmoer.

**RU** Рекомендуется использовать вентиляционные заглушки для бокового выбивания, чтобы уменьшить возможное образование конденсата. Например, используйте вентиляционную пробку Wiska EVPS-L-20 и контргайку EMUG-20.

**EN** Advise to use vent plugs to the side knockout facility so as to reduce condensation that may occur. For example use Wiska EVPS-L-20 vent plug and EMUG-20 locknut.

**DE** Es wird empfohlen, Entlüftungsstopfen an der seitlichen Ausbrechanlage zu verwenden, um die möglicherweise auftretende Kondensation zu verringern. Verwenden Sie beispielsweise den Entlüftungsstopfen Wiska EVPS-L-20 und die Kontermutter EMUG-20.

## EN Technical Data

<b>Part code</b>	<b>EBD-ENCIP1</b>
<b>Working temperature range</b>	-30 to 50°C
<b>Material (casing)</b>	Cover, base – Polystyrene Screw – Polymide 6

## ES Datos Técnicos

<b>Código de pieza</b>	<b>EBD-ENCIP1</b>
<b>Rango de temperatura de trabajo</b>	-30 a 50°C
<b>Material (carcasa)</b>	Cubierta, base - Tornillo de poliestireno - Polimida 6

## FR Données Techniques

<b>Code de la pièce</b>	<b>EBD-ENCIP1</b>
<b>Plage de température de travail</b>	-30 à 50°C
<b>Matériaux (boîtier)</b>	Couvercle, base - Vis en polystyrène - Polymide 6

## NL Technische data

<b>Onderdeelcode</b>	<b>EBD-ENCIP1</b>
<b>Werktemperatuurbereik</b>	-30 tot 50°C
<b>Materiaal (behuizing)</b>	Deksel, voet - Polystyreen schroef - Polymide 6

## DE Technische Daten

<b>Artikelcode</b>	<b>EBD-ENCIP1</b>
<b>Arbeitstemperaturbereich</b>	-30 bis 50°C
<b>Material (Gehäuse)</b>	Abdeckung, Sockel - Styroporschraube - Polymid 6

## PT Dados Técnicos

<b>Código da peça</b>	<b>EBD-ENCIP1</b>
<b>Faixa de temperatura de trabalho</b>	-30 a 50°C
<b>Material (caixa)</b>	Cobertura, base - Poliestireno Parafuso - Polimide 6

## IT Specifiche Tecniche

<b>Codice parte</b>	<b>EBD-ENCIP1</b>
<b>Intervallo di temperatura di lavoro</b>	-30 al 50°C
<b>Materiale (rivestimento)</b>	Copertura, base - Vite in polistirolo - Polimide 6

## RU Технические характеристики

<b>Наименование изделия</b>	<b>EBD-ENCIP1</b>
<b>Диапазон рабочих температур</b>	От -30 до 50°C
<b>Материал (корпус)</b>	Крышка, база - полистирол, винт - полимид 6



CP Electronics  
Brent Crescent, London NW10 7XR  
t. +44 (0)333 900 0671  
enquiry@cpelectronics.co.uk

[www.cpelectronics.co.uk](http://www.cpelectronics.co.uk)

connect with us



**ESTA**  
energy services and technology association

Due to our policy of continual product improvement CP Electronics reserves the right to alter the specification of this product without prior notice.